

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:36:000008:5650 и части земель в кадастровом квартале 38:36:000008 с местоположением: г. Иркутск, Ленинский район, ст. Батарейная, берег Ангары

Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска рассматривается ходатайство от АО «Байкалэнерго» об установлении публичного в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000008:5650 и земель в кадастровом квартале 38:36:000008 в целях размещения новой линии электропередач мощностью 6 кВ от точки подключения, расположенной на опоре № б/н ВЛ-6 кВ «ТП-1584 – ТП-4723» до здания насосной станции водозабора технической воды котельной СПУ на ст. Батарейная (техническое перевооружение электроснабжения станции ТВЗ КСПУ), площадью 379 кв.м, с местоположением: г. Иркутск, Ленинский район,

ст. Батарейная, берег Ангары. Учитывая Инвестиционную программу инвестиций, направленных на капитальное строительство в 2020-2021 г.г. АО «Байкалэнерго», утвержденной распоряжением министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 25 октября 2017 года № 358-мр (с учетом изменений от 20 ноября 2020 г. № 58-683-мр).

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения в Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Поленова, 1, каб. 200, 201 (вторник, четверг с 09.00-13.00, суббота, воскресенье – выходные дни).

Настоящее сообщение публикуется в газете «Иркутск официальный», а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru).

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ

публичного сервитута для размещения линейного сооружения
«Линия электропередач 6 кВ для подключения здания насосной станции водозабора технической воды котельной СПУ»

Местоположение: Иркутская область, г. Иркутск, ст.Батарейная

Площадь публичного сервитута: 379 кв. м

Система координат: местная, г.Иркутск

Метод определения координат: картометрический

Средняя квадратическая погрешность положения характерных точек (M_i): 0.1 м

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
Контур 1		
н1	34324,30	22366,67
н2	34322,56	22365,14
н3	34305,98	22332,25



н4	34286,38	22322,16
н5	34283,65	22327,51
н6	34301,50	22336,68
н7	34317,73	22368,89
н8	34320,72	22371,50
н9	34321,03	22369,39
н10	34323,99	22366,66

Контур 2

н1	34324,30	22366,67
н2	34323,99	22366,66
н3	34321,03	22369,39
н4	34320,72	22371,50
н5	34322,46	22373,03
н6	34326,41	22368,51

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

**публичного сервитута для размещения линейного сооружения
 «Линия электропередач 6 кВ для подключения здания насосной станции водозабора технической воды
 котельной СПУ»**

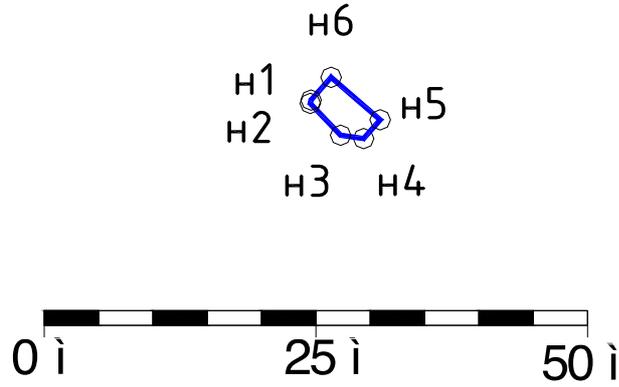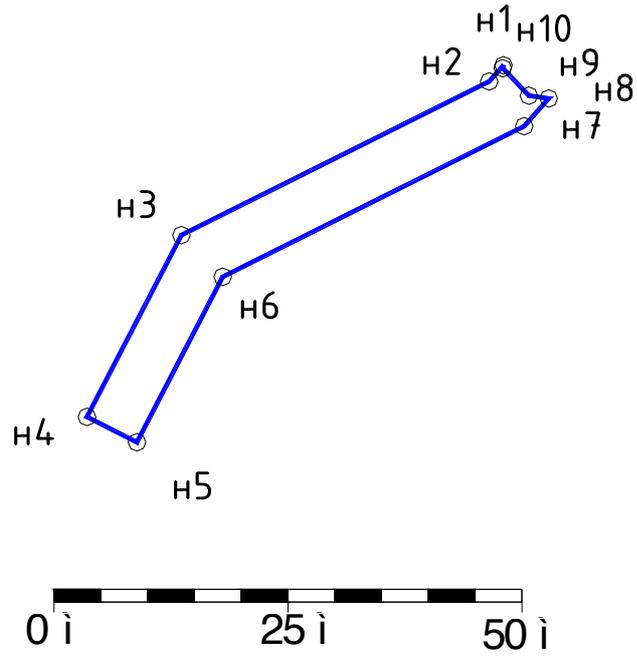

Условные знаки и обозначения:

- границы публичного сервитута
- учтенные в ЕГРН земельные участки

